



## PLANTA

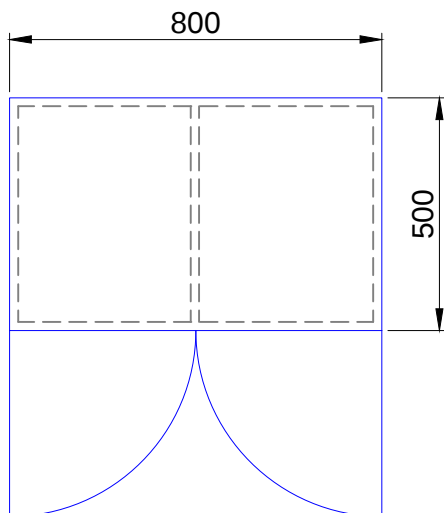

## ELEVAÇÃO

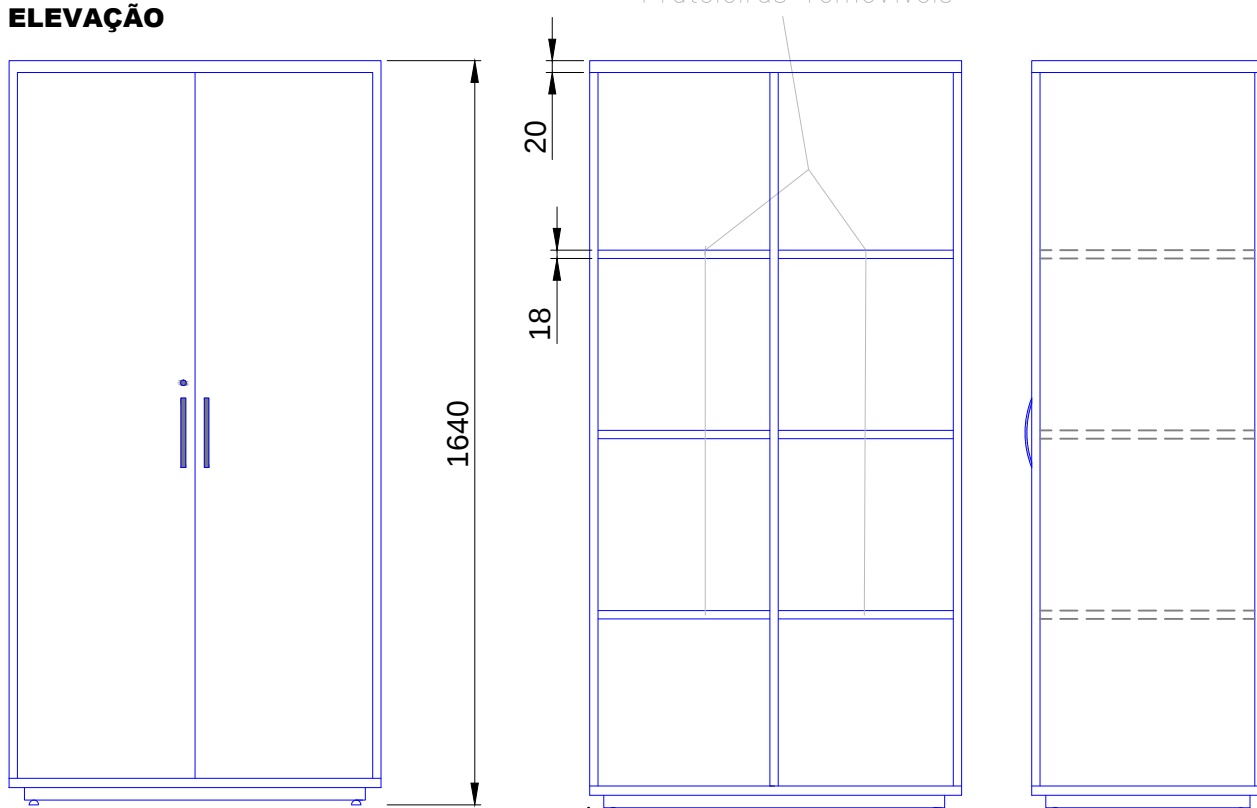

### Armário Alto AA

- Tampo: MDP com espessura mínima de 20 mm;
- Corpo: MDP com espessura mínima de 18 mm;
- Prateleiras e Portas: MDP com espessura mínima de 18 mm. As prateleiras deverão ser ajustáveis através de pinos metálicos com distanciamento de 50 mm em 50 mm ao longo de toda a altura útil;
- Pés: Travessa metálica 20 x 20 (mm) com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "PRETO FOSCO" e sapatas niveladoras ajustáveis;
- Acabamentos: Tampo, Corpo e Prateleiras: Laminado melamínico texturizado padrão "CARVALHO AMETISTA", "AMETISTA OAK" (em ambos os lados), ou SIMILAR, encabeçamento reto com laminado melamínico texturizado padrão "PRETO";
- Puxadores: Tipo alça, cromados, iguais aos já existentes no local (para manter o padrão de acabamento).

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

|                     |        |      |
|---------------------|--------|------|
| TÍTULO              | FOLHA  |      |
| ARMÁRIO ALTO - AA   |        |      |
| ASSUNTO             | ESCALA | DATA |
| LAYOUT - MÓBILIÁRIO |        |      |