
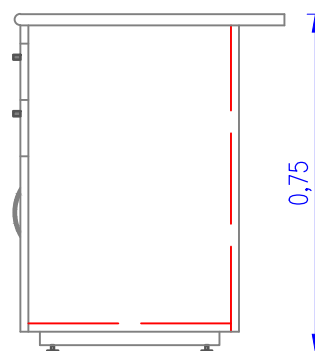
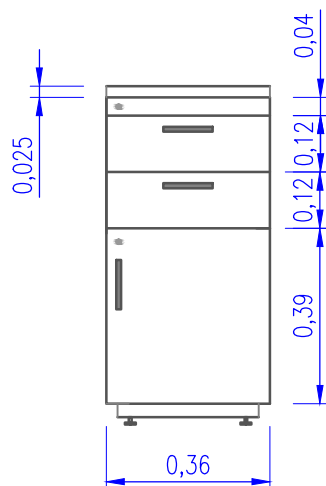


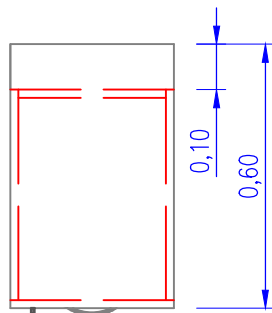

AB2 - ARMÁRIO BAIXO

Especificações

- TAMPO SUPERIOR: MDP com espessura mínima de 25 mm;
- CORPO: MDP com espessura mínima de 18 mm;
- GAVETAS (2X) : MDP com espessura mínima de 18 mm. Utilizar toda a profundidade útil para a gaveta;
- ARMÁRIO: Em MDP com espessura mínima de 18 mm, 1 (uma) PRATELEIRA:ajustável através de pinos metálicos de 5 em 5 cm ao longo de toda a altura útil;
- PORTA: MDP com espessura mínima de 18 mm, com fechadura, chave e chave reserva;
- PÉS: Travessa metálica 30 x 20 com pintura eletrostática epoxi-pó na cor "BEGE", dotada de sapatas ajustáveis;
- PUXADORES: Metálicos tipo "ALÇA" e acabamento ESCOVADO;
- REVISTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE BILBAO" ou SIMILAR. Bordas em PVC 2 mm na mesma cor do revestimento;

OBS.: 1- Atentar para a profundidade das gavetas;;
2- Trazer amostras de todos os acabamentos (laminados, ferragens) para aprovação prévia da comissão de fiscalização.

TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

TÍTULO
MOBILIÁRIO DIRETORIA DE MATERIAIS - ANEXO II - TÉRREO

ASSUNTO
AB2 - ARMÁRIO BAIXO

ESCALA
1:60

DATA
21/02/2017

FOLHA