
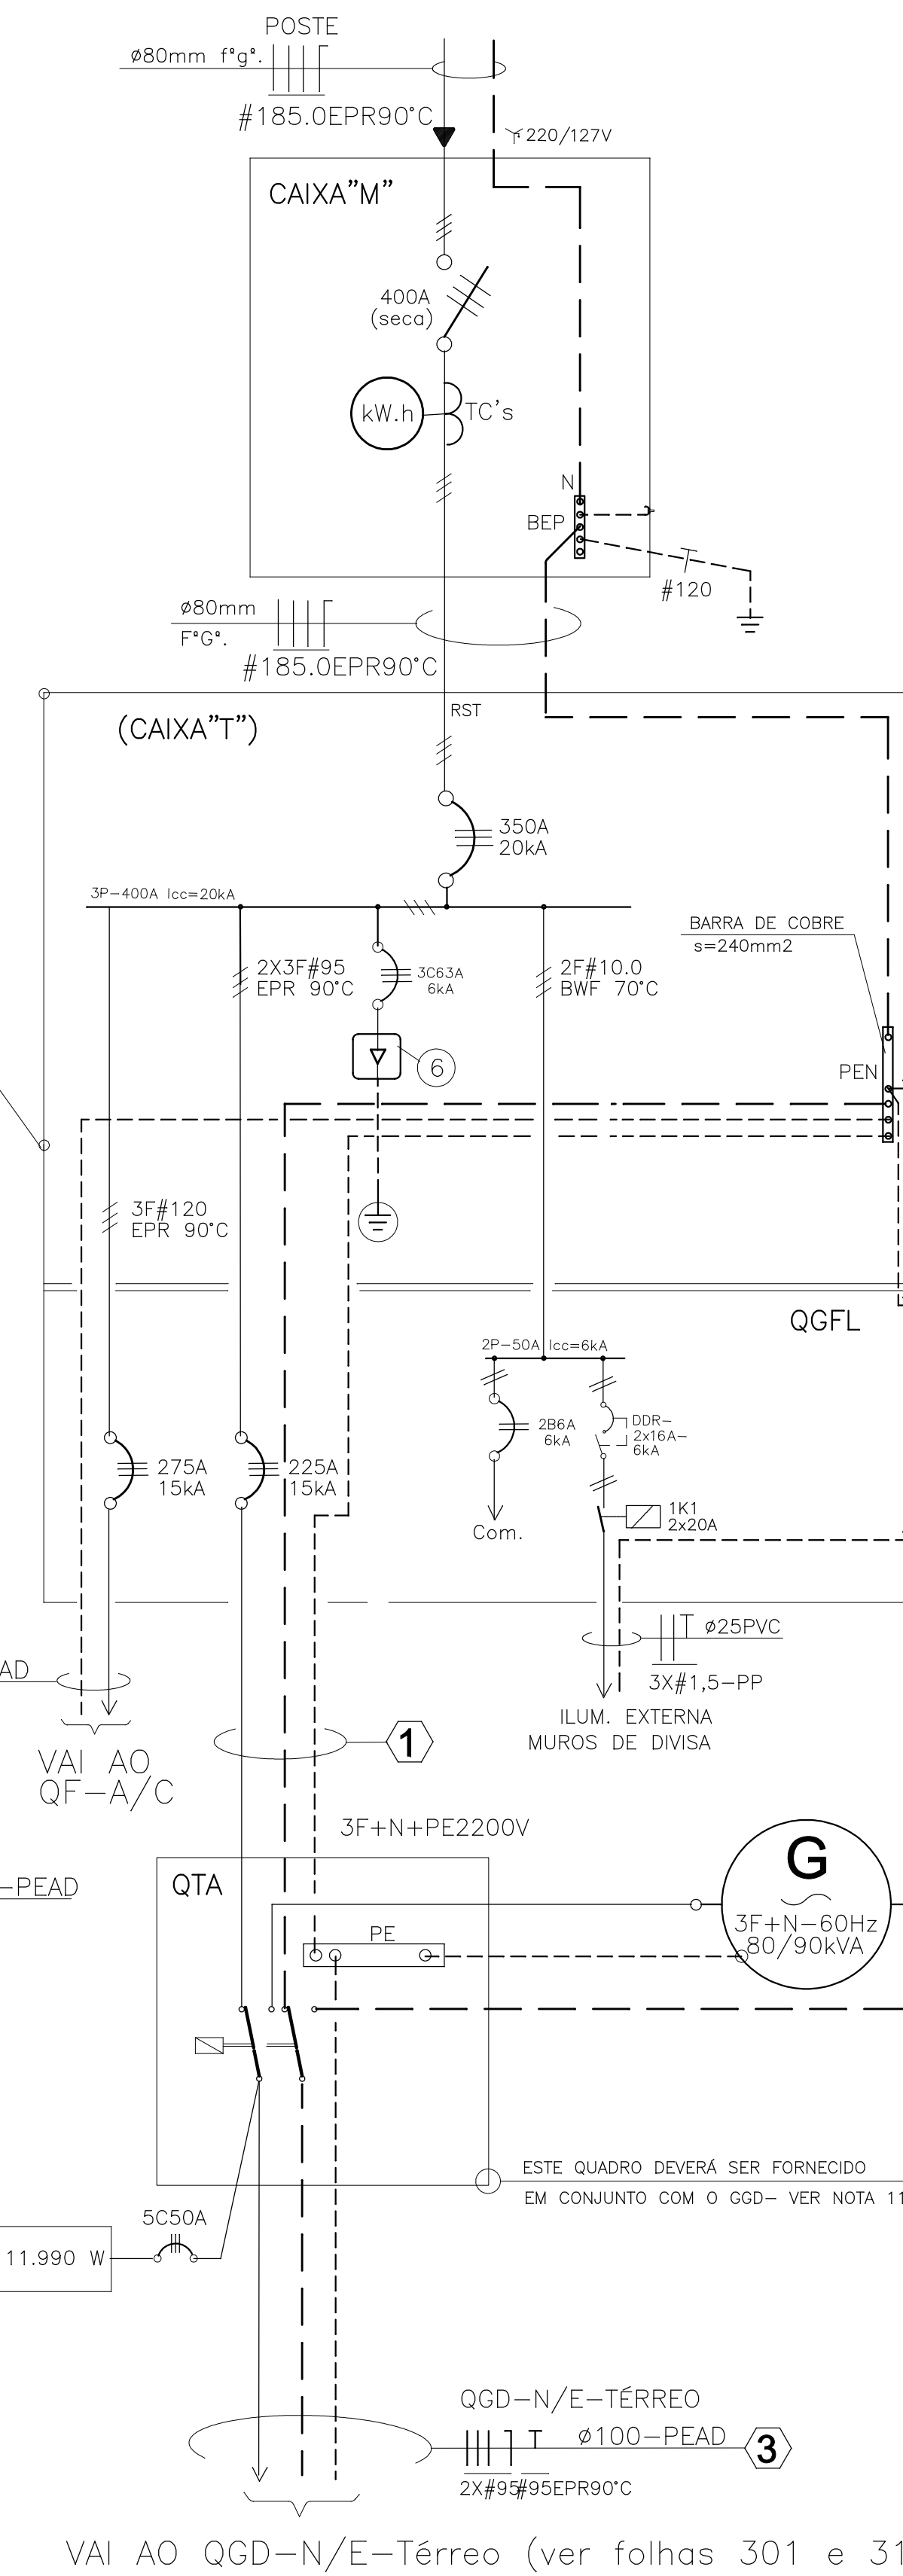


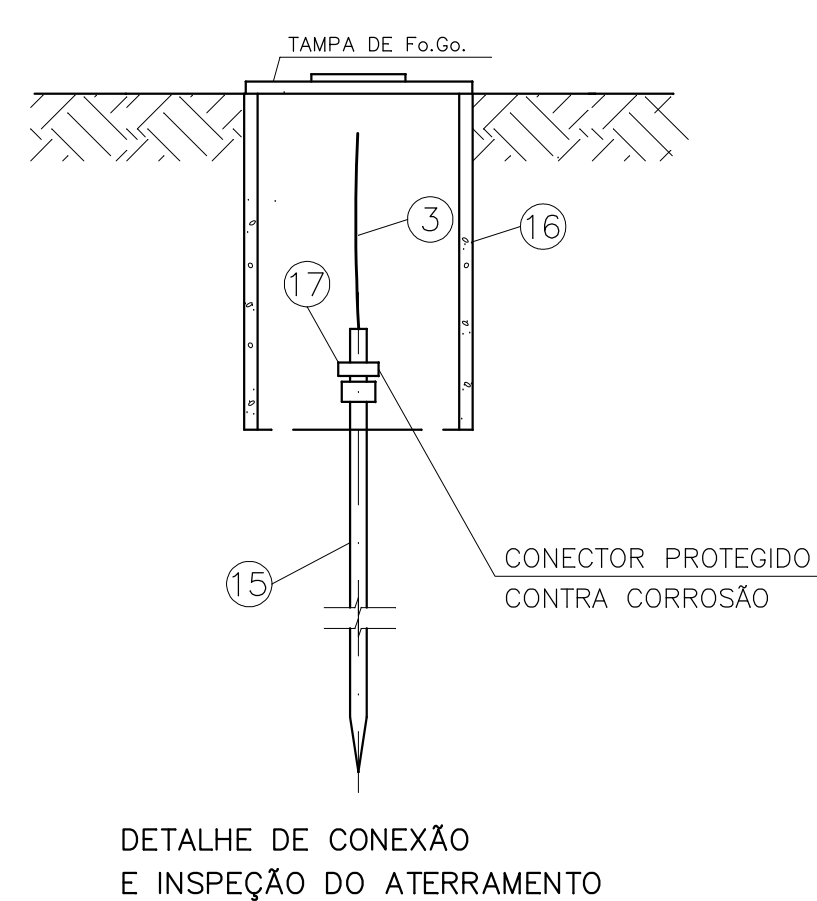

LEGENDA			
ITEM	DISCRIMINACAO	BITOLA / DIM.	QUANT.
1	CONDUTOR FASE ISO. EPR-80°C	#185,0mm ²	3x 8,00m
2	CONDUTOR NEUTRO ISO. EPR-80°C	#185,0mm ²	1x 8,00m
3	ATERAMENTO - CABO DE COBRE ISO. PVC-70°C	#3,0mm ²	1x 3,00m
4	ELETRODUTO FGO	#30mm (ø5")	6 metros
5	CONDUTOR PVC RIGIDO	#3,0mm (ø5")	2 metros
6	Descar. Corrente de Rôda-DPS TIPO 1 (10/350uA)	285V - 50 kA	1 un.
7	CAIXA 90° PVC	#3" x 4"	2 un.
8	CAIXA 90° PVC RIGIDO	#3" x 4"	---
9	CAIXA 90° PVC RIGIDO	#3" x 4"	---
10	BUCHA - ARBÚSULA DE ALUMINIO	#3"	2 un.
11	BUCHA - ARBÚSULA DE ALUMINIO	#3" x 4"	2 un.
12	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA C 350A/240V em 220V	3x350A	1 un.
13	MEDIDOR - A SER INSTALADO PELO CONCESSIONÁRIA		1 un.
14	VEREIRA COM VÓRTEX		1 un.
15	MASTE DE AÇO DUPLO REVEST. COBRE (24x24 MICRONS)	5/8" x 2400 mm	1 un.
16	CAIXA DE INSP. EM PVC RIGIDO (C/ TAMPA ALUMINIO)	90x90x300 x 200mm	1 un.
17	CAIXA DE INSP. (BUREV)		1 un.
18	ARMAÇÃO PRESBROW (C/ O ESTRÉIO E ISOLADOR TIPO RODADA EM PORCELANA	76 x 80 mm	1 un.
19	CAIXA DE ENTRADA TIPO	90x100x20x270mm	1 un.
20	CX. TIPO "T" COM SOBRE PORTAS	90x60x60x250mm	2 un.
21	CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE	200x200x10	---
22	CAIXA DE ENTRADA DE C/ TAMPA CEGA	4" x 4"	---
23	BARRA DE COBRE ELETROLITICO	11mm x 74" x 9250mm	2 Pç
24	ISOLADOR TIPO BILAU	30x74	2 un.
25	TRANSF. DE CORRENTE FUR. CONCESSIONÁRIA		1 un.

NOTAS

- 02 - COTAS MEDIDAS EM MILÍMETROS
- 03 - O CABO NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO NA COR AZUL CLARO;
- 04 - A CAIXA DE INSPEÇÃO DA HASTE SOMENTE DEVERÁ SER ATERADA APÓS A INSPEÇÃO POR PARTE DA EQUIPE-BANDEIRANTE;
- 05 - OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER VEDADOS COM MASSA NAS ENTRADAS DAS CAIXAS;
- 06 - OS CABOS DE TELA DE FUNDIDOS E INSTALADOS PELA CONCESSIONÁRIA;
- 07 - A RESISTÊNCIA EQUIVALENTE DE ATERAMENTO DO ELETRODUTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR O VALOR DE 10 OHM;
- 08 - O SISTEMA DE ATERAMENTO (CONDUTOR PE) DEVERÁ SER RIGIDAMENTE CONECTADO AO ELETRODUTO DE ATERAMENTO;
- 09 - O CONDUTOR/BARRA PEN DEVERÁ TER ISOLAÇÃO AZUL CLARA E TELA VERDE/AMARELO;
- 10 - CADA O POSTE SEJA CONSTRUÍDO NO LOCAL, DEVERÁ SER APRESENTADO NO PEDIDO DE LICENÇA, O "TERMO DE COLABÓRIO" ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ART DE PROJETO E EXECUÇÃO;
- 11 - PROJETO ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A NR-10/2004, ABNT NBR-15420/2004 E AS NORMAS DA CDE DA CDA

Evento:	Outros	Descrição:	Respostas	Assinatura:
Assinado:	DD	Assinatura/Assinatura:	Resposta: Cassio Marques Silva	Assinatura:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TCE UNIDADE UR-18 ADAMANTINA				
			RUA JOSEFINA DALL'ANTONIA TIVERO, S/N JARDIM TONICA JARDIM TONICA - JARDIM TONICA ENTRADA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 01/01/2013	
CCN			EXECUTIVO TCE	
ENTRADA AEREA E MEDIÇÃO DE ENERGIA			Indicada	
Assinatura: Cassio Gerardo Marques Silva			006.146693.2 00	
CCN Eletromecânica e Engenharia S/C Ltda. Alameda Mirante, 98 - JARDIM SÃO PAULO - JARDIM TONICA Centro de Parnaíba - SP - Brasil 05.11.0.153-0272, contatado@ccn.com.br			Data: 06 de janeiro de 2013	